

Støbevejledning

Fundament i beton til decentrale siltsiloer

Fundamentet føres til fast bund og frostfri dybde, dog mindst 1.000 mm.


Siloen fastgøres til betonfundamentet med ekspansionsbolte eller limankre.

Udførelse og kontrol iht. DS-EN 1992 og betonbeskrivelsen for bygningskonstruktioner (B.B.B).

Betonkvalitet efter DS-EN 206.

- > Miljøklasse Moderat.
- > Sikkerhedsklasse Normal.
- > Kontrolklasse Normal.

Der er regnet med en vægtfylde på 650 kg/m³.

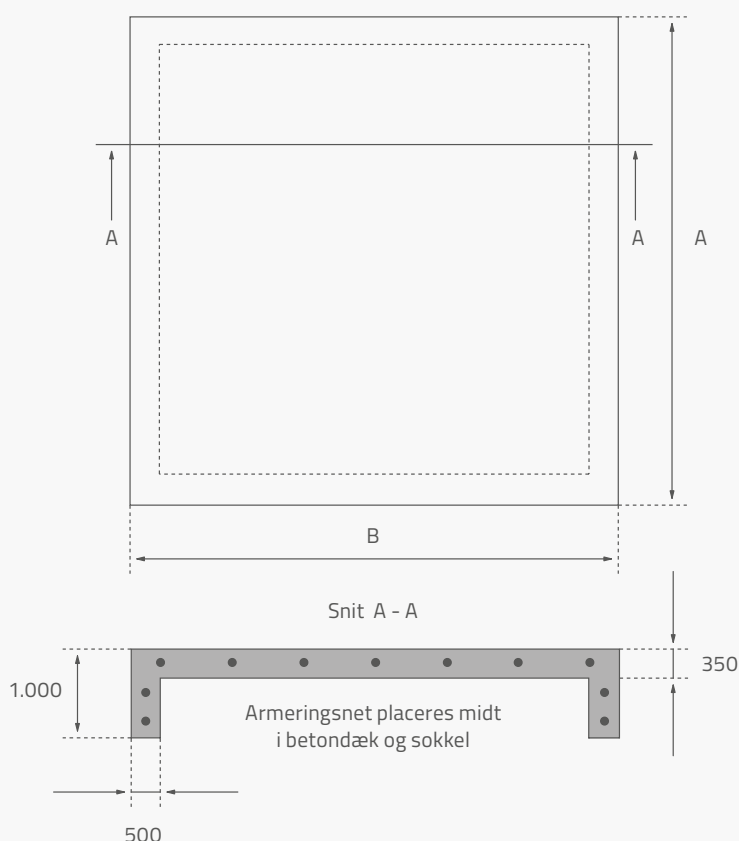

Volume m ³	Diameter mm	Antal ben stk.	Mål, A x B mm	Armering mm
6 m ³ /12,9 ton	2.400	4 stk.	3.000 x 3.000	T 10 pr. 300
8 m ³ /17,3 ton	2.400	4 stk.	3.000 x 3.000	T 10 pr. 300
10 m ³ /21,6 ton	2.400	4 stk.	3.000 x 3.000	T 10 pr. 300
12 m ³ /25,9 ton	2.400	4 stk.	3.000 x 3.000	T 10 pr. 300
16 m ³ /34,5 ton	2.400	4 stk.	3.000 x 3.000	T 10 pr. 300
18 m ³ /38,8 ton	2.400	4 stk.	3.000 x 3.000	T 10 pr. 300

Alle unbenævnte mål er i mm.